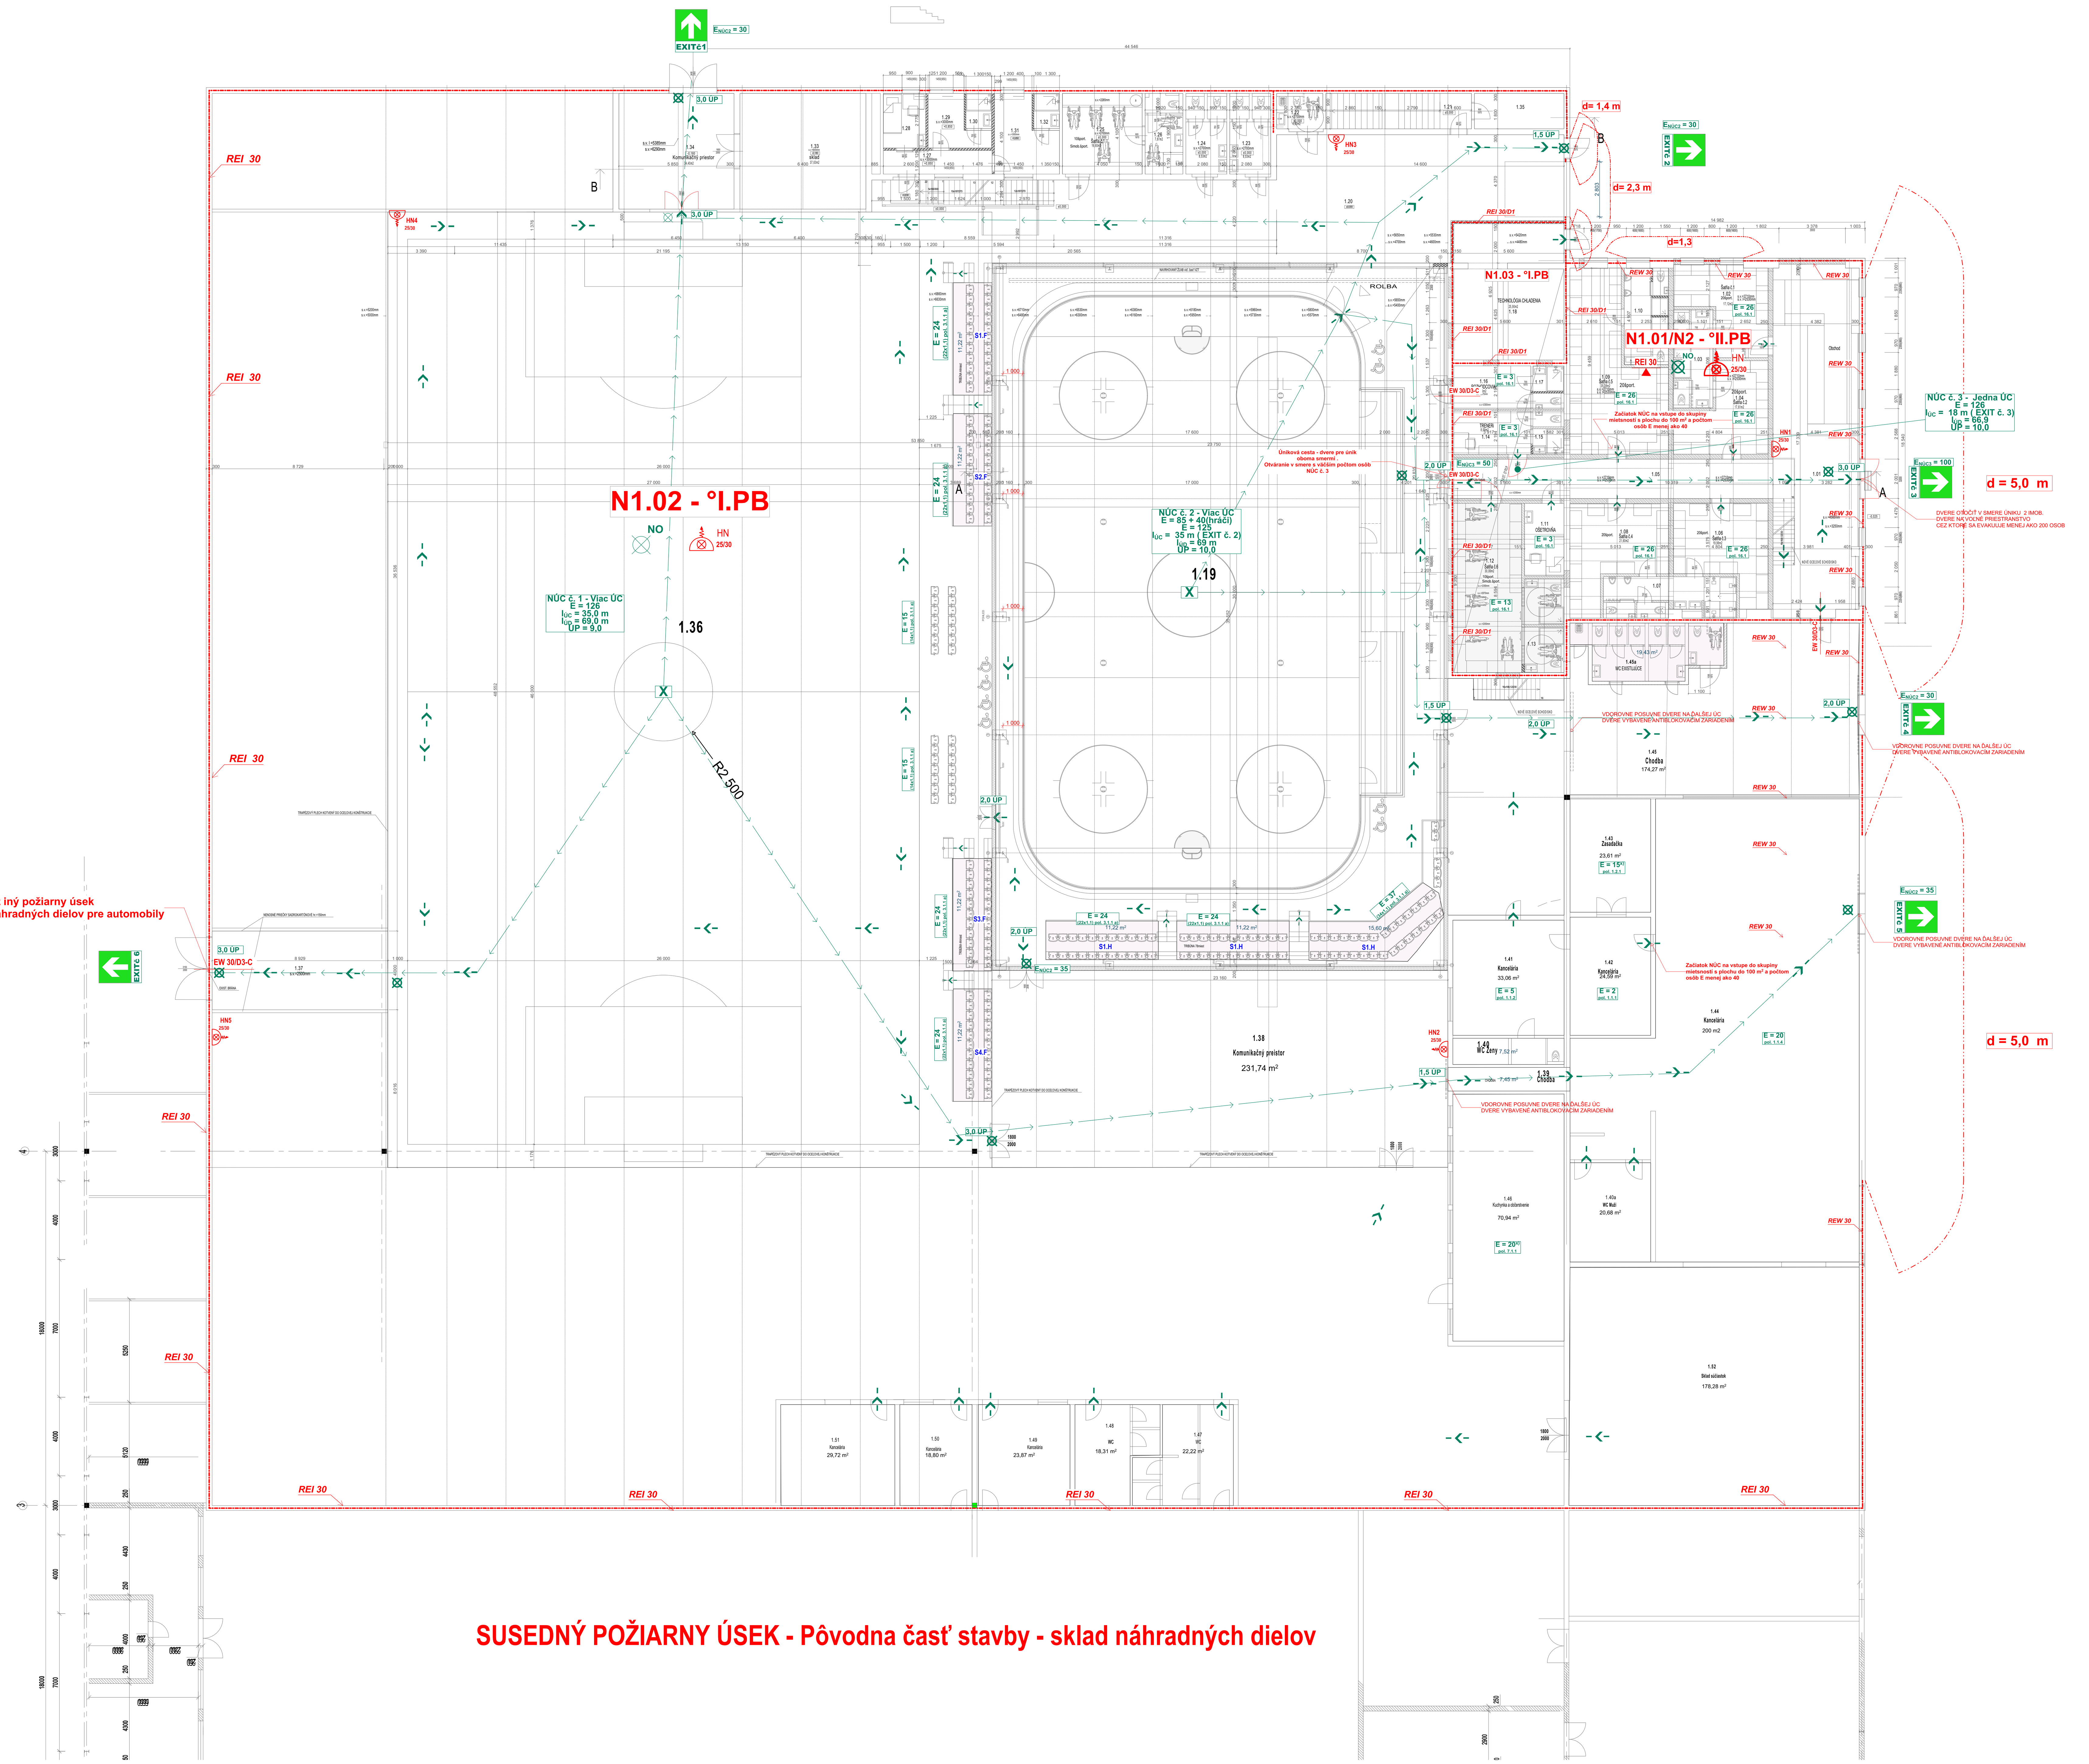


## LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - futbalová zóna

| OZNAČ. MIEST. | POPIS MIESTNOSTI | PLOCHA m2 | PODLAHA | STENA OM | STENA MAĽ | STENA OBK | STROP OM | STROP MAĽ | STROP OBK | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | CHODBA - FUTBALOVÁ ZÓNA | 153,80 | KD | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.21 | SCHODISKO | 13,32 | KD | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.22 | WC VEREJNOSŤ- BEZBARIÉROVÉ | 4,63 | KD | ST | PL | KO | - | PL | | |
| 1.23 | WC VEREJNOSŤ - MUŽI | 8,53 | KD | ST | PL | KO | - | PL | | |
| 1.24 | WC VEREJNOSŤ - ŽENY | 8,53 | KD | ST | PL | KO | - | PL | | |
| 1.25 | ŠATŇA č.7 - BEZBARIÉROVÉ | 16,61 | PVC | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.26 | WC SPRCHY - BEZBARIÉROVÉ | 7,87 | KD | ST | PL | KO | - | PL | | |
| 1.27 | CHODBA | 6,63 | KD | ST | PL | | - | PL | | |
| 1.28 | OŠETROVŇA PRE ŠPORTOVCOV | 5,96 | PVC | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.29 | ŠATŇA TRÉNERI | 6,32 | PVC | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.30 | SPRCHY | 2,32 | KD | ST | PL | KO | - | PL | | |
| 1.31 | ŠATŇA ROZHODCOVIA | 10,89 | PVC | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.32 | SPRCHY | 2,32 | KD | ST | PL | KO | - | PL | | |
| 1.33 | SKLAD | 37,63 | BP | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.34 | KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR | 34,40 | BP | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.35 | SKLAD | 8,19 | BP | ŠT | PL | - | - | PL | | |
| 1.36 | FUTBALOVÁ PLOCHA 46x26m | 1490,03 | T | ST | PL | - | - | PL | | |
| 1.37 | ROZCVIČOVŇA | 35,72 | PVC | ŠT | PL | - | - | PL | | |
| | SPOLU: | 1853,70 | | | | | | | | |

## LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP - futbalová zóna

| OZNAČ. MIEST. | POPIS MIESTNOSTI | PLOCHA m2 | PODLAHA | STENA OM | STENA MAĽ | STENA OBK | STROP OM | STROP MAĽ | STROP OBK | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | SCHODISKO | 5,04 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SDK | |
| 2.04 | ŠATŇA č.2 | 24,11 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SDK | |
| 2.05 | CHODBA | 5,44 | KD | ST | PL | - | - | PL | SDK | |
| 2.06 | WC A SPRCHY | 14,15 | KD | ST | PL | KO | - | PL | SDK-i | |
| 2.07 | ŠATŇA č.3 | 18,45 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SDK | |
| 2.08 | ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ | 18,06 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SDK | |
| 2.09 | SCHODISKO | 10,96 | OCEL | ST | PL | - | - | PL | | |
| | SPOLU: | 96,21 | | | | | | | | |

## LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP- hokejová zóna

| OZNAČ. MIEST. | POPIS MIESTNOSTI | PLOCHA m2 | PODLAHA | STENA OM | STENA MAĽ | STENA OBK | STROP OM | STROP MAĽ | STROP OBK | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | VSTUPNÁ CHODBA / OBCHOD | 78,09 | BD | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.02 | ŠATŇA č.1 | 16,90 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.03 | WC SPRCHY | 10,00 | KD | ST | PL | KO | - | PL | SK-i | |
| 1.04 | ŠATŇA č.2 | 17,35 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.05 | CHODBA | 32,47 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.06 | ŠATŇA č.3 | 19,79 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.07 | WC SPRCHY | 13,90 | KD | ST | PL | KO | - | PL | SK-i | |
| 1.08 | ŠATŇA č.4 | 21,42 | PVC | ST | PL | | - | PL | SK | |
| 1.09 | ŠATŇA č.5 | 35,27 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.10 | WC SPRCHY | 11,06 | KD | ST | PL | KO | - | PL | SK-i | |
| 1.11 | OŠETROVŇA PRE ŠPORTOVCOV | 7,38 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.12 | ŠATŇA č.6 BEZBARIÉROVÉ | 29,63 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.13 | WC SPRCHY BEZBARIÉROVÉ | 9,51 | KD | ST | PL | KO | - | PL | SK-i | |
| 1.14 | ŠATŇA TRÉNERI | 8,59 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.15 | WC SPRCHY | 3,47 | KD | ST | PL | KO | - | PL | SK-i | |
| 1.16 | ŠATŇA ROZHODCOVA | 28,60 | PVC | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.17 | WC SPRCHY | 3,47 | KD | ST | PL | KO | - | PL | SK-i | |
| 1.18 | TECHNOLÓGIA | 37,70 | KD | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 1.19 | ĽADOVÁ PLOCHA 17x30m | 809,16 | | PP | PP | - | - | PL | SK | |
| | SPOLU: | 1193,76 | | | | | | | | |

## LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP - hokejová zóna

| OZNAČ. MIEST. | POPIS MIESTNOSTI | PLOCHA m2 | PODLAHA | STENA OM | STENA MAĽ | STENA OBK | STROP OM | STROP MAĽ | STROP OBK | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | KLUBOVŇA | 219,00 | VP | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 2.02 | KANCELÁRIA | 51,29 | VP | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| 2.02 | KANCELÁRIA | 28,75 | VP | ST | PL | - | - | PL | SK | |
| | SPOLU: | 299,04 | | | | | | | | |

M 1:100

## LEGENDA ZNAČIEK POŽIARNEJ OCHRANY

- VYZNAČENIE SMERU ÚNIKU
- 2,5 ÚP – VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO S VYZNAČENÍM POČTU ÚNIKOVÝCH PRUHOV ( šírka ÚC)
- P6 – PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ S NÁPLŇOU "Prášok ABC " - 6 kg
- $CO_2$ – PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ S NÁPLŇOU "Oxid uhličitý - $CO_2$" , MNOŽSTVO - 5 kg
- HSP – POŽIARNY ÚSEK JE VYBAVENÝ HLASOVOU SIGNALIZÁCIOU POŽIARU
- EPS – POŽIARNY ÚSEK JE VYBAVENÝ ELEKTRICKOU POŽIARNOU SIGNALIZÁCIOU
- ODT – POŽIARNY ÚSEK JE VYBAVENÝ ZARIADENÍM NA ODVOD DYMU, TEPLA A SPLODÍN HORENIA
- P – PANIKOVÝ VÝCHODOVÝ UZÁVER OVLÁDANÝ HORIZONTÁLNYM DRŽADLOM
- KD – DVERNÝ KOORDINÁTOR SAMOZATVÁRANIA DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ
- $A_u$ – CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A VETRANÁ UMELÝM VETRANÍM
- $B_u$ – CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B VETRANÁ UMELÝM VETRANÍM
- CENTRAL STOP – OVLÁDACÍ PRVOK CENTRAL STOP
- TOTAL STOP – OVLÁDACÍ PRVOK TOTAL STOP
- POŽIARNA KLAPKA
- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU
- EPS – ROLOVACIA MREŽA POČAS PREVÁDZKY TRVALE OTVORENÁ , RESP. OTVORENIE ZABEZPEČÍ EPS
- HN1 25/30 – HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU, DN 25, DĹŽKA HADICE 30 m. (poradové označenie HN v PÚ)
- $A_p$ – CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A" VETRANÁ PRIRODZENÝM VETRANÍM
- $B_p$ – CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "B" VETRANÁ PRIRODZENYM VETRANÍM
- SÚ – POŽIARNY ÚSEK VYBAVENÝ ZARIADENÍM S VYZNAČENÍM SMERU ÚNIKU S NAPÁJANÍM Z CENTRÁLNEHO NAPÁJACIEHO SYSTÉMU PODĽA STN 50171 (presnú polohu špecifikuje projekt ELI)
- POŽIARNY ÚSEK VYBAVENÝ ZARIADENÍM NÚDZOVÝM OSVETLENÍM S VYZNAČENÍM SMERU ÚNIKU s vlastným zdrojom svetla (polohu špecifikuje projekt ELI)
- POŽIARNE DELIACE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
- POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR
- REI 45/A-s1,d0 – POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPNEJ ( strešnej )KONŠTRUKCIE (plošný prvok) v minútach (XX minút) - trieda reakcie na oheň podľadovej konštrukcie max. A2-s1,d0
- EW 45/D1 – POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLÝCH KONŠTRUKCII POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ KONŠTRUKCIU
- R 45/D1 – POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNÝCH KONŠTRUKCII ZABEZEPČUJÚCICH STABILITU STAVBY/ POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ KONŠTRUKCIU
- E = 25 – NORMOVÝ POČET OSÔB V PRIESTORE PODĽA STN 92 02 41

- V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou (WC, umyvárne a pod.) nahradiť v skladbe podlahy anhydritový poter cementovým a keramickú dlažbu a obklady ukladať do vodonepriepustného lepidla.
- Pri realizácii kontaktného zatepľovacie systému ETICS v oblasti sokla použit soklovú požiarnu zábranu.
- Všetky viditeľné existujúce rozvody kanalizácie a vykurovania v interiéry očistiť a natrieť vo farbe podľa požiadavky investora.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích koruniek.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr, dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštruckií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Napojenie a stykové detaily rôznych stavebných materiálov s murovanými konštrukciami opatriť sklotextilnou mriežkou.
- Pri aplikacií povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Všetky drevené prvky opatriť fungicidným náterom, aj odrezané časti.
- Všetky oceľové prvky opatriť antikoróznym náterom, aj odrezané časti.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
- Existujúci plynomer predsadiť pred zateplenú fasádu.
- Počas vykonávania stavebných a maliarskych prác extrémna ochrana interiéru v kuchyni vrátane vybavenia!!!

- EXISTUJÚCE NOSNÉ STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁL hr.=300mm
- EXISTUJÚCE NENOSNÉ PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TEHÁL POROTHERM 8 PROFI, hr.=80mm (80 x 249 x 500 mm), NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STĹP
- STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL, hr. 120 mm (Sendvičové izolačné panely s jadrom z minerálnej vlny)
- NOSNÉ STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁL POROTHERM 30 a 25 PROFI hr.250mm (300(250) x 249 x 375 mm), NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU
- NENOSNÉ PRIEČKY SADROKARTÓNOVÉ HR.=150mm
- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA na ukotvenie VZT zariadenia a Kingspan panelov viď.časť STATIKA


P.K.PO s.r.o
Prešov
Strojnícka2076/1
080 06
Č.t.+421918408664


## LEGENDA VÝMER:

| | |
|---|---|
| PODLAŽNÁ PLOCHA - hokejová zóna | 299,04 $m^2$ |
| PODLAŽNÁ PLOCHA - futbalová zóna | 96,21 $m^2$ |
| PODLAŽNÁ PLOCHA SPOLU | 395,25 $m^2$ |

| AUTOR - HIP | VYPRACOVAL | ZODP.PROJEKTANT PBS | |
|---|---|---|---|
| Ing.Alexandra Gernátová | JUDr. Pavol Komár | JUDr. Pavol Komár | ARCHKOMPLET s.r.o. Jarková 59, 080 01 Prešov |
| INVESTOR: TEMS s.r.o., Košická 11017, Prešov 080 01 | | | |
| NÁZOV A MIESTO STAVBY: | ŠPORTOVÉ CENTRUM MARIÁNA TROLIGU k.ú. Solivar , okres Prešov parc.č. 3052/1 | FORMÁT | 4xA4 |
| | | DÁTUM | Január 2025 |
| OBJEKT- ČASŤ: SO.01 | PBS – PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY | STUPEŇ | DSP |
| | | MIERKA | 1:175 |
| OBSAH VÝKRESU: | PODORYS 1.NP RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI | VÝKRES Č.: PBS 02 | PARÉ Č.: |


PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU.
TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE, KTORÝ OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKTOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, PRETO NEPREBERÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.